


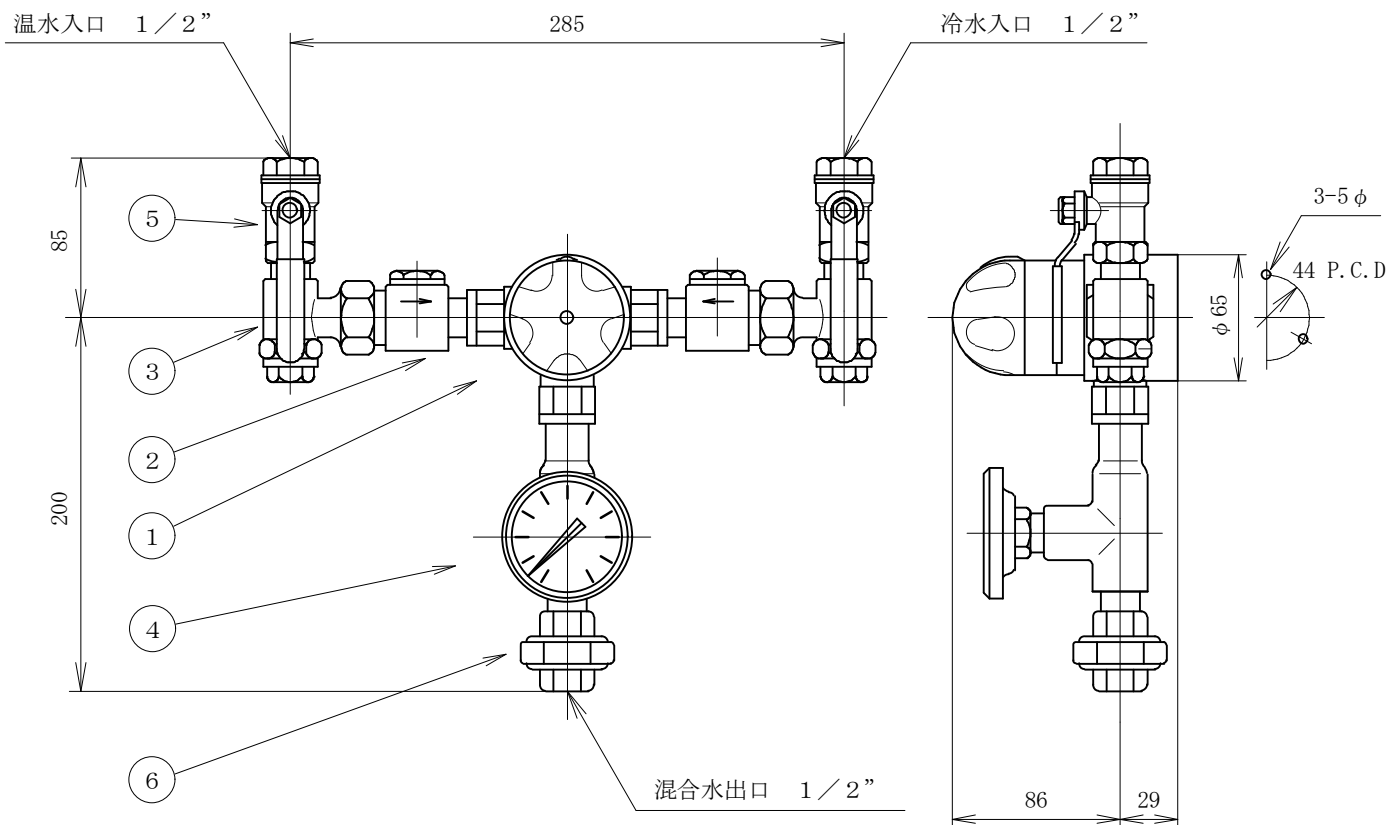

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 最大流量 (L/min)            | 35         |
| 最小流量 (L/min)            | 3          |
| 最大静止時圧力 (MPa)           | 1          |
| 最大使用差圧 (MPa)            | 0.18       |
| 最小使用差圧 (MPa)            | 0.01       |
| 給水/給湯圧力比                | 1 : 1 (等圧) |
| 最適温度範囲 (°C)             | 30~50      |
| 最高給湯温度 (°C)             | 85         |
| 最低給水温度 (°C)             | 1          |
| 出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差 (°C) | 20°C以上     |

|    |              |    |       |      |
|----|--------------|----|-------|------|
| 6  | ユニオン         | 1  | SUS   |      |
| 5  | ボール弁         | 2  | B s 他 | 1/2" |
| 4  | 温度計          | 1  | B s 他 |      |
| 3  | ストレーナー       | 2  | B C 他 |      |
| 2  | 逆止弁          | 2  | B C 他 |      |
| 1  | RADAミキシングバルブ | 1  | B s 他 | 215  |
| 符号 | 名 称          | 数量 | 材 質   | 備 考  |

◆ 水道水又は飲み水に可能な井戸水を御使用下さい。  
温泉水は、御使用になれません。

\*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
\*表記寸法は、組立寸法につき約です。


レオナード グループシャワー元制御用ユニット

TYPE : GUS-215

S : 1 / 4

図番 03067

LEONARD

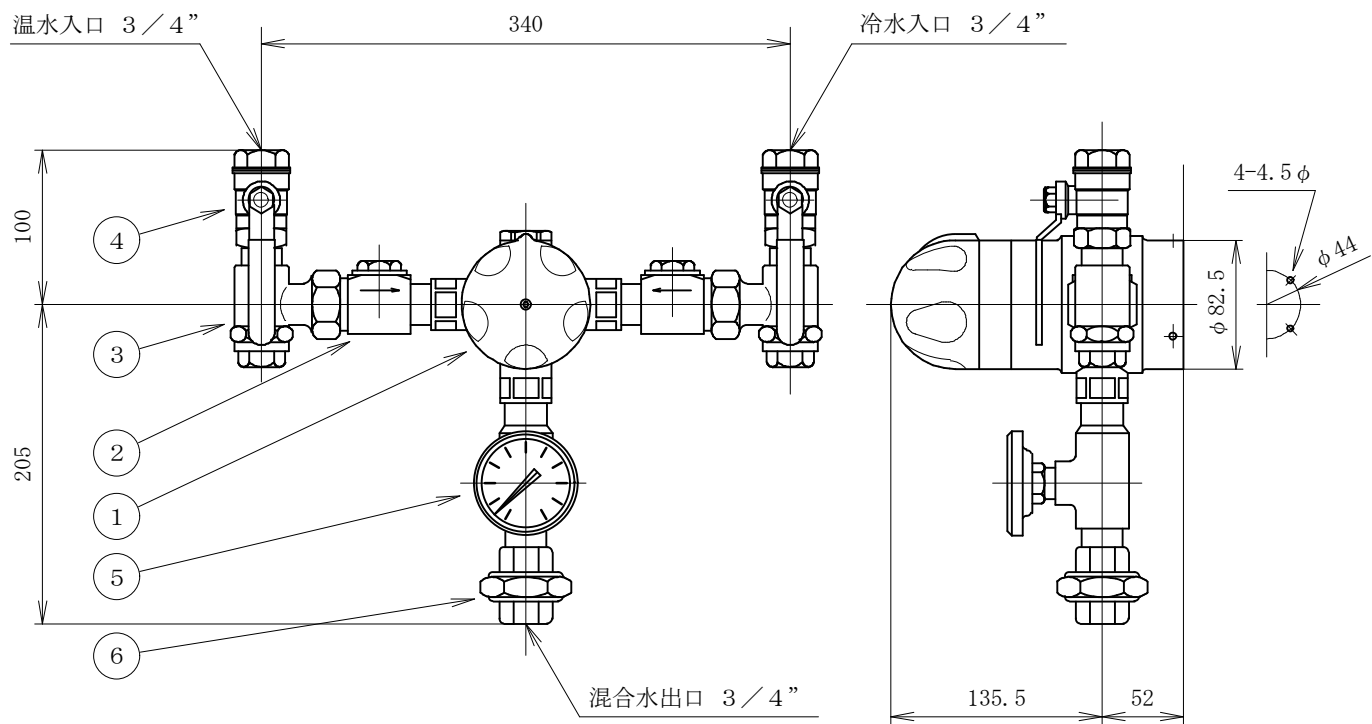

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 最大流量 (L/min)                | 120        |
| 最小流量 (L/min)                | 6          |
| 最大静止時圧力 (MPa)               | 1          |
| 最大使用差圧 (MPa)                | 0.4        |
| 最小使用差圧 (MPa)                | 0.01       |
| 給水/給湯圧力比                    | 1 : 1 (等圧) |
| 最適温度範囲 (°C)                 | 30~50      |
| 最高給湯温度 (°C)                 | 85         |
| 最低給水温度 (°C)                 | 1          |
| 出湯温度と給湯、給水各々の<br>必要温度差 (°C) | 15°C以上     |

|    |              |    |       |       |
|----|--------------|----|-------|-------|
| 6  | ユニオン         | 1  | SUS   |       |
| 5  | 温度計          | 1  | B s 他 |       |
| 4  | ボール弁         | 2  | B s 他 | 3/4"  |
| 3  | ストレーナー       | 2  | B s 他 |       |
| 2  | 逆止弁          | 2  | B s 他 |       |
| 1  | RADAミキシングバルブ | 1  | B s 他 | 320CF |
| 符号 | 名 称          | 数量 | 材 質   | 備 考   |

\*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

\*表記寸法は、組立寸法につき約です。


レオナード グループシャワー元制御用ユニット

TYPE : GUS-320

S : 1 / 5

図番 00082

LEONARD

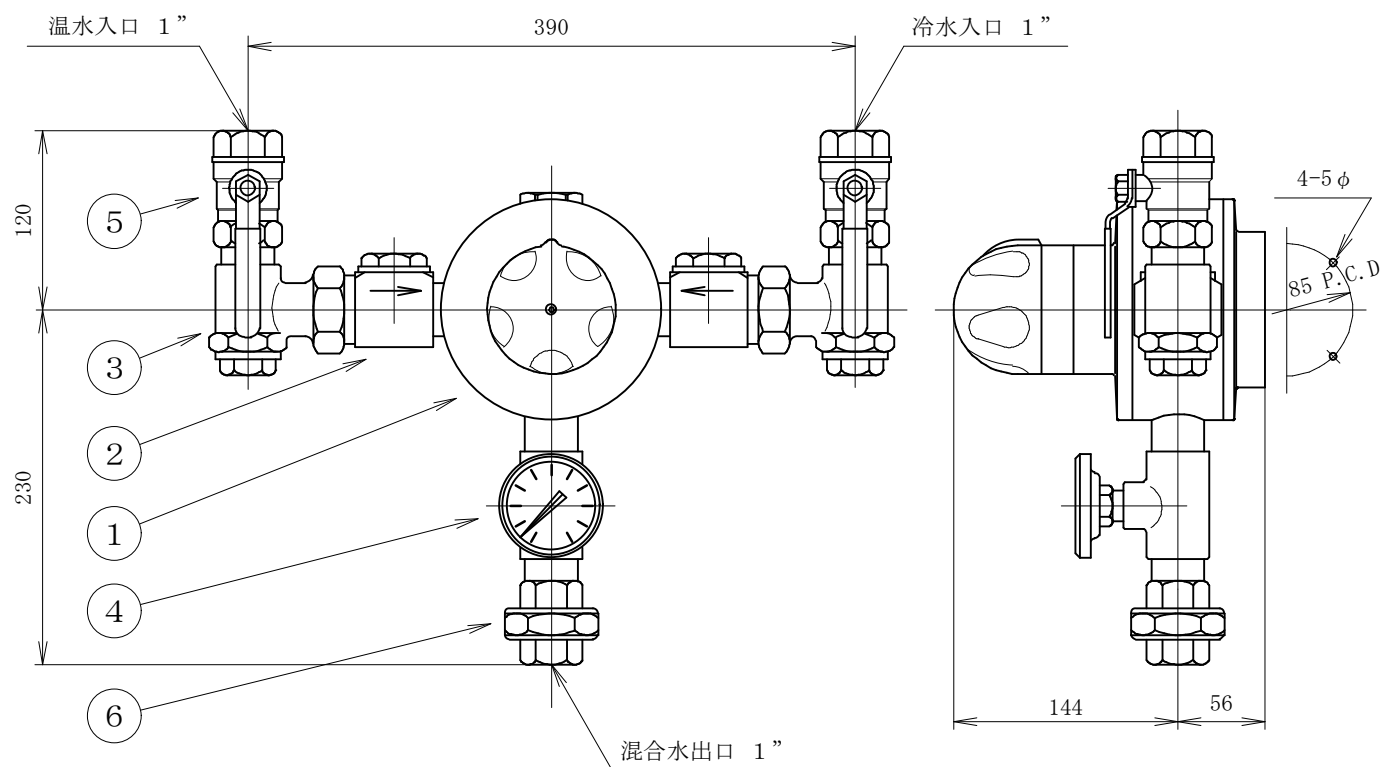

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 最大流量(L/min)           | 200        |
| 最小流量(L/min)           | 8          |
| 最大静止時圧力(MPa)          | 1          |
| 最大使用差圧(MPa)           | 0.35       |
| 最小使用差圧(MPa)           | 0.015      |
| 給水/給湯圧力比              | 1 : 1 (等圧) |
| 最適温調範囲(℃)             | 30~50      |
| 最高給湯温度(℃)             | 85         |
| 最低給水温度(℃)             | 1          |
| 出湯温度と給湯、給水各々の必要温度差(℃) | 20℃以上      |

|    |              |    |       |       |
|----|--------------|----|-------|-------|
| 6  | ユニオン         | 1  | SUS   |       |
| 5  | ボール弁         | 2  | B s 他 | 1"    |
| 4  | 温度計          | 1  | B s 他 |       |
| 3  | ストレーナー       | 2  | B c 他 |       |
| 2  | 逆止弁          | 2  | B c 他 |       |
| 1  | RADAミキシングバルブ | 1  | B s 他 | 425cf |
| 符号 | 名 称          | 数量 | 材 質   | 備 考   |

\*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。

\*表記寸法は、組立寸法につき約です。



レオナード グループシャワー元制御用ユニット

TYPE : GUS-425

S : 1 / 5

図番 01137

LEONARD

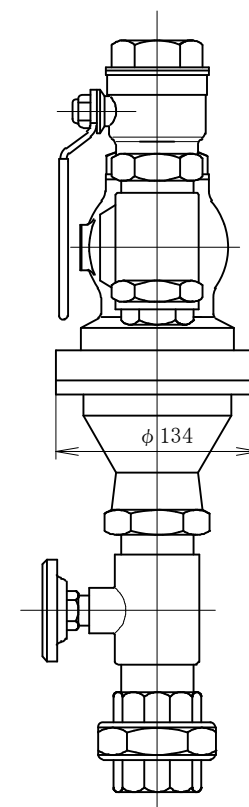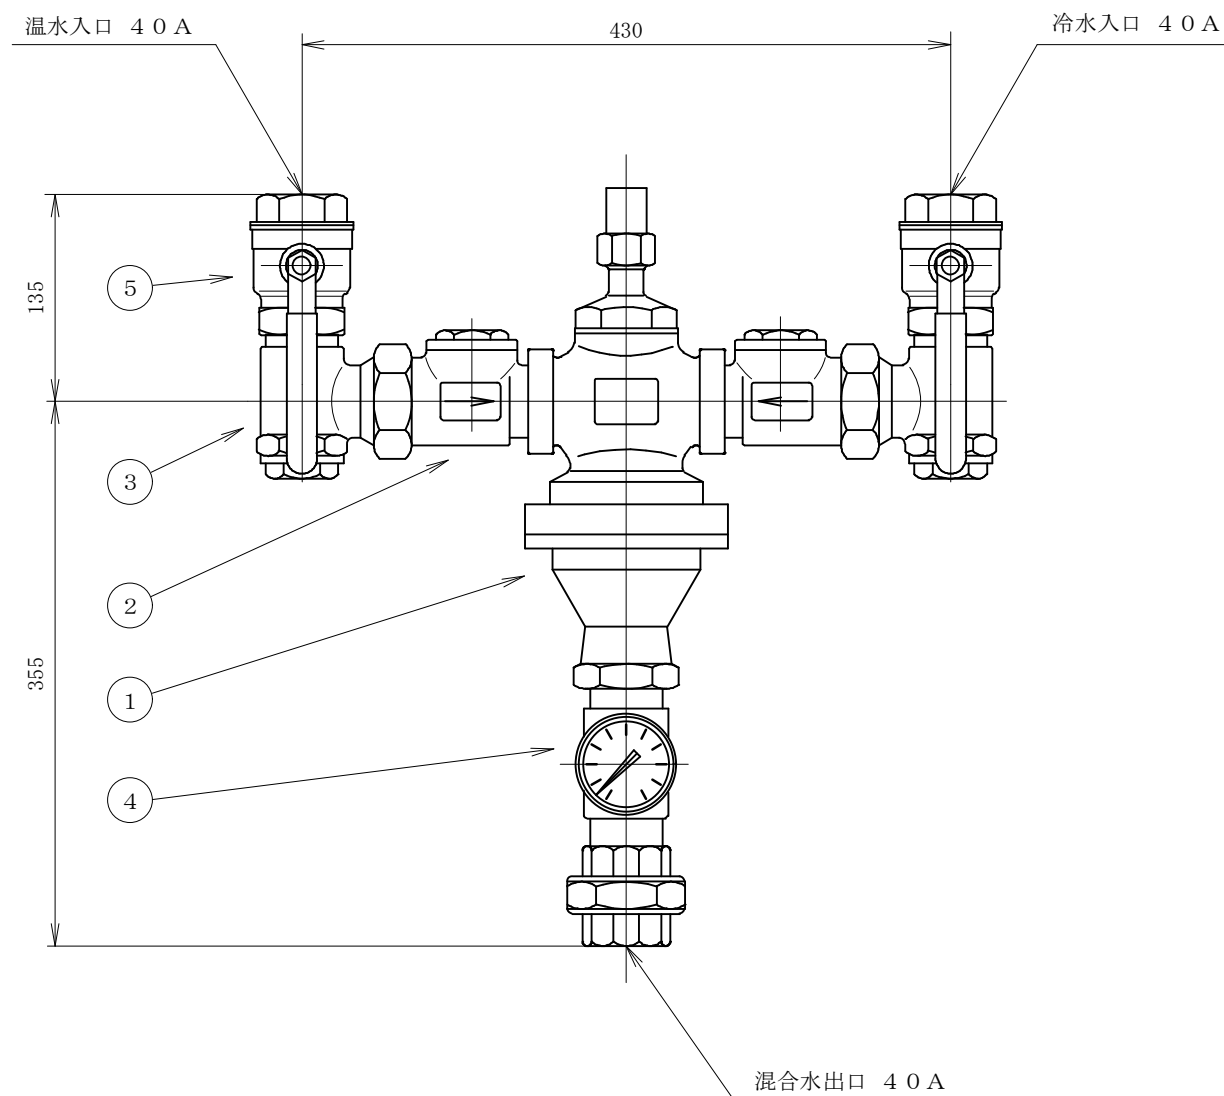


|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 最大流量(L/min)               | 250        |
| 最小流量(L/min)               | 15         |
| 最大静止時圧力(MPa)              | 1.0        |
| 最大使用差圧(MPa)               | 0.12       |
| 給水/給湯圧力比                  | 1 : 1 (等圧) |
| 最適温調範囲(℃)                 | 30～50      |
| 最高給湯温度(℃)                 | 85         |
| 最低給水温度(℃)                 | 1          |
| 出湯温度と給湯、給水各々の<br>必要温度差(℃) | 10℃以上      |

注意

- ◆ 本ミキシングバルブの最大使用差圧は、0.12MPa.  
最大流量270L/min以下で流量でご使用下さい。
  - ◆ 最小流量は15L/min (給湯. 給水同圧の場合) です。
  - ◆ 水道水又は飲み水に可能な井戸水を御使用下さい。  
温泉水は、御使用になれません。
- \*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。
- \*表記寸法は、組立寸法につき約です。

重量 30 kg

|                                       |               |    |       |        |
|---------------------------------------|---------------|----|-------|--------|
| 5                                     | ボール弁          | 2  | B s 他 | 40A    |
| 4                                     | 温度計           | 1  | B s 他 | 0～60℃  |
| 3                                     | ストレーナー        | 2  | BC他   |        |
| 2                                     | 逆止弁           | 2  | BC他   |        |
| 1                                     | HORNEミキシングバルブ | 1  | BC他   | 1 1/2" |
| 符号                                    | 名 称           | 数量 | 材 質   | 備 考    |
| レオナード 浴槽補給用 ミキシング ユニット<br>水位手動. 差し湯手動 |               |    |       |        |
| TYPE : GUS-4002(40A)-2                |               |    |       |        |
| S : 1 / 5 図番02220-3                   |               |    |       |        |

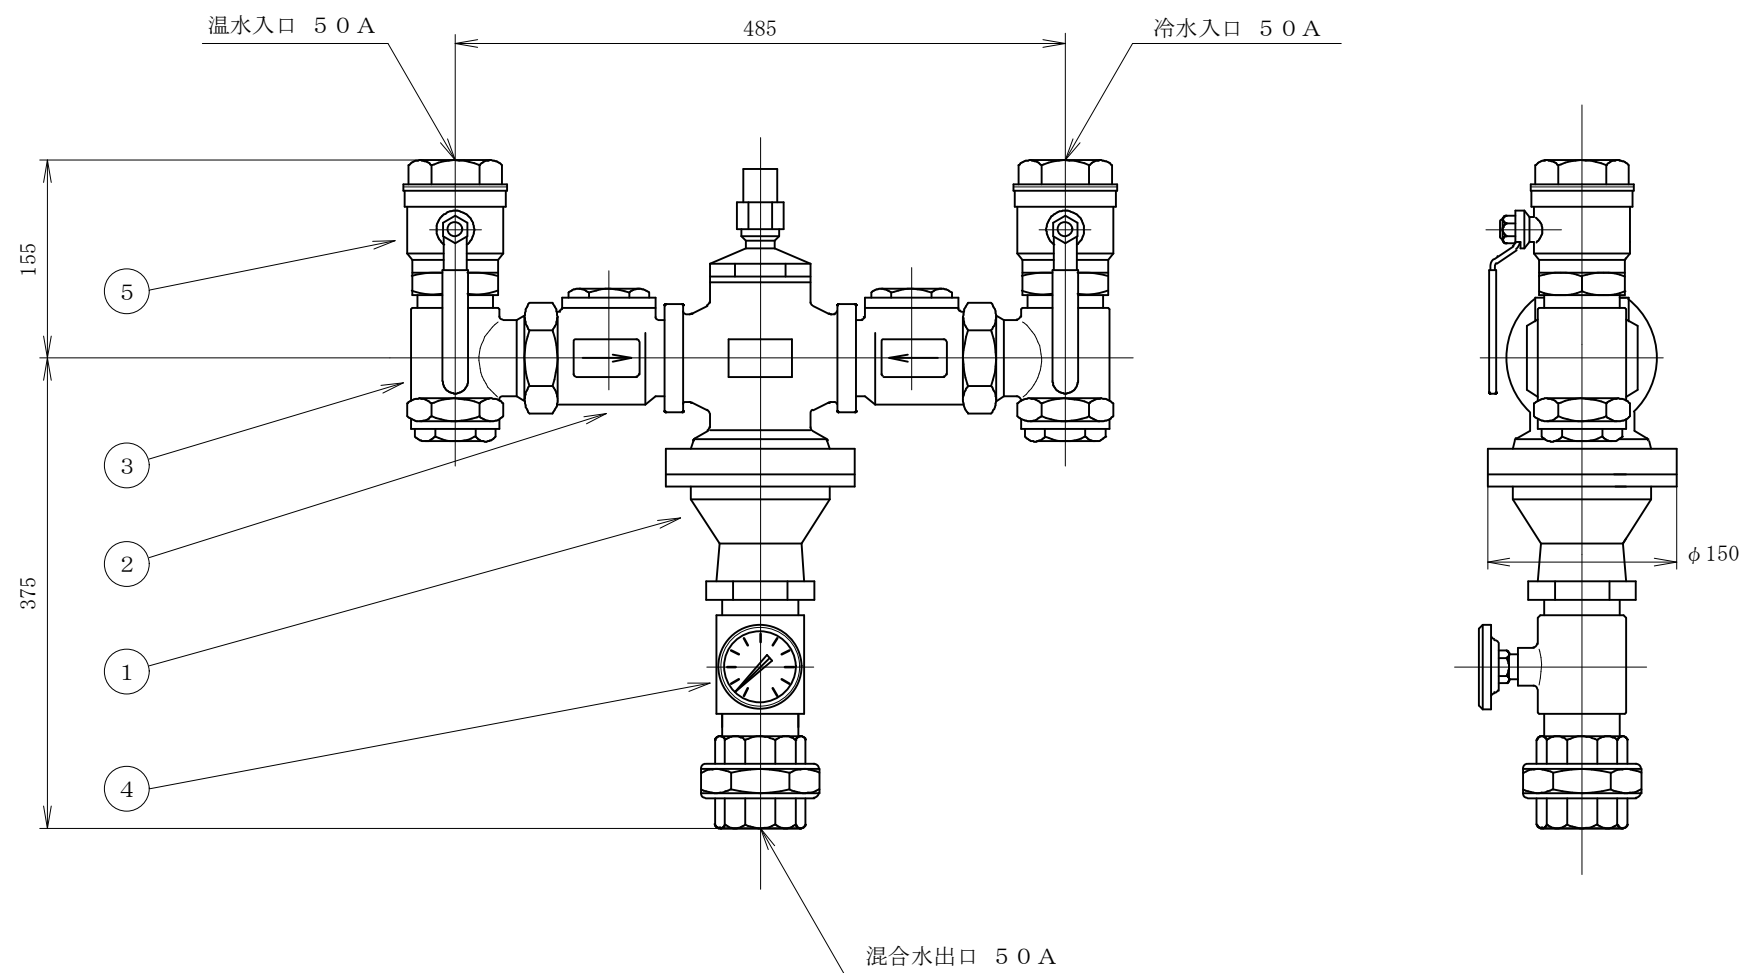

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 最大流量(L/min)               | 340     |
| 最小流量(L/min)               | 15      |
| 最大静止時圧力(MPa)              | 1.0     |
| 最大使用差圧(MPa)               | 0.12    |
| 給水/給湯圧力比                  | 1：1（等圧） |
| 最適温調範囲(℃)                 | 30～50   |
| 最高給湯温度(℃)                 | 85      |
| 最低給水温度(℃)                 | 1       |
| 出湯温度と給湯、給水各々の<br>必要温度差(℃) | 10℃以上   |

注意

- ◆ 本ミキシングバルブの最大使用差圧は、0.12MPa、最大流量340L/min以下で流量でご使用下さい。
  - ◆ 最小流量は15L/min（給湯、給水同圧の場合）です。
  - ◆ 水道水又は飲み水に可能な井戸水を御使用下さい。  
温泉水は、御使用になれません。
- \*仕様、寸法は、予告なく変更されることがあります。  
\*表記寸法は、組立寸法につき約です。

重量 39 kg

|                       |                |    |       |       |
|-----------------------|----------------|----|-------|-------|
| 5                     | ボール弁           | 2  | B s 他 | 50A   |
| 4                     | 温度計            | 1  | B s 他 | 0～60℃ |
| 3                     | ストレーナー         | 2  | B C 他 |       |
| 2                     | 逆止弁            | 2  | B C 他 |       |
| 1                     | HORNE ミキシングバルブ | 1  | B C 他 | 2"    |
| 符号                    | 名 称            | 数量 | 材 質   | 備 考   |
| レオナード 浴槽補給用 ミキシングユニット |                |    |       |       |
| TYPE：GUS－5002（50A）－2  |                |    |       |       |
| S：1／6 図番 02221－3      |                |    |       |       |