




吐水口

ステンレス製 吐水口

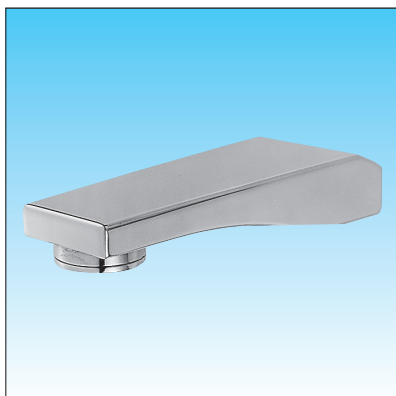

●壁取付け型 F2-Sシリーズ

型 式	吐水口
F2-12S	25A
F2-13S	32A
F2-14S	40A
F2-15S	50A

材 質	表面仕上げ
SCS13	パフ研磨




●框取付け型(自在吐水口) デッキタイプ F2-SDシリーズ

型 式	吐水口
F2-12SD	25A
F2-13SD	32A
F2-14SD	40A
F2-15SD	50A


材 質	表面仕上げ
SCS13	パフ研磨

■寸法表


壁取付け型 F2-OOS

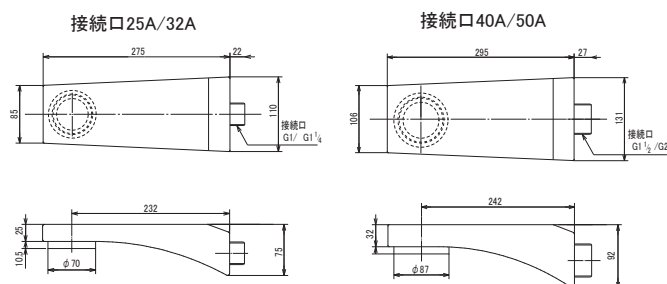

框取付け型 F2-OOSD

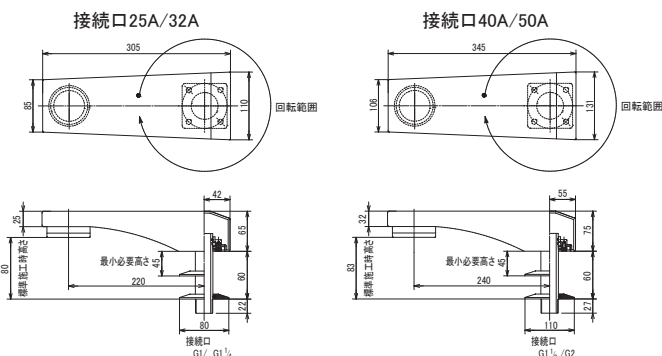


●吐水口流量線図

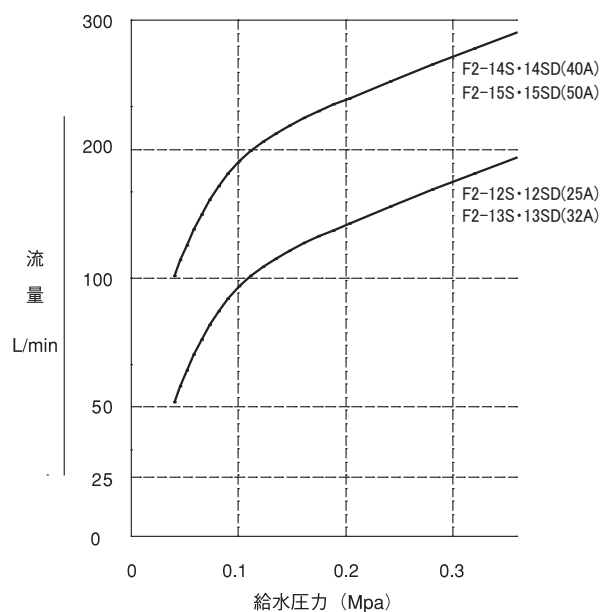

吐水口の施工及び取扱説明書

■壁取付け型


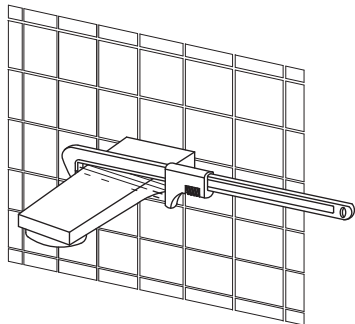


- 吐水口はオネジです
 - ・F2-12S,13Sはネジ長さ22mm
 - ・F2-14S,15Sはネジ長さ27mm

吐水口のオネジを呑み込めるよう配慮して壁内のソケットの出入りを決めて下さい。

- 吐水口に柔らかい布などを巻きつけモーターレンチを使用してキズを付けない様に作業して下さい。
- 壁内のソケット位置やネジピッチの都合により、タイル面と隙間ができる場合はコーキング等処理を行って下さい。

■框取付け型（自在吐水口）

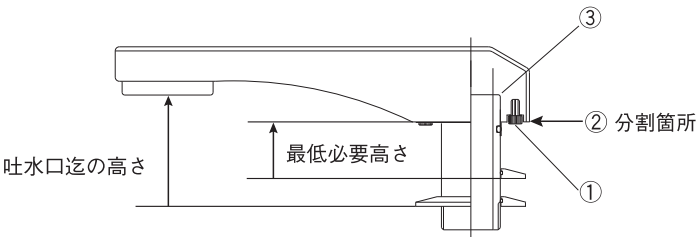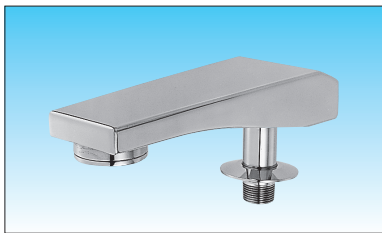

- ①6mm六角レンチで本体底面のセットボルト4本を外して下さい。
角フランジが本体から外れます。
 - ②本体部とパイプ部が分割されます。
 - ③パイプ部を配管に取り付けて下さい。
パイプ部の本体挿入側に作業工具用二面加工部があります。
- ※パイプ部が沈みすぎると組立ての時のセットボルト作業が困難です。
- ※セットボルトの締付け具合により首振りのトルクが変わります。

型 式	最低必要高さ	45mmで施工時の吐水口迄の高さ
F2-12,13SD	45mm	65mm
F2-14,15SD	45mm	68mm

- 標準的には最低必要高さの箇所を60mmで施工して下さい。
この場合吐水口迄の高さは25A・32Aは80mm、40A・50Aは83mmになります。